

# 使用上の注意 改訂のお知らせ

2015年9-10月

処方箋医薬品

(注意-医師等の処方箋により使用すること。)

経皮吸収型 エストラジオール製剤

**エストラナ<sup>®</sup>テープ<sup>®</sup>0.72mg ESTRANA<sup>®</sup> TAPE 0.72mg**

エストラジオール貼付剤

製造販売元



**久光製薬株式会社**

〒841-0017 鳥栖市田代大宮町408

このたび、標記製品の「使用上の注意」を以下のとおり改訂致しましたのでご案内申し上げます。今後のご使用に際しましてご参照くださいますようお願い申し上げます。

なお、改訂後の添付文書を封入した製品がお手元に届くまでに若干日時を要する点を、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

## 【改訂内容】


[\_\_\_\_:下線部改訂箇所、====:二重線削除箇所]

改訂後	改訂前
<p>4.副作用 (略) (1) <b>重大な副作用</b>(頻度不明)注1) (略) (2) <b>その他の副作用</b> <u>次のような副作用があらわれた場合には使用を中止する等、適切な処置を行うこと。</u></p>	<p>4.副作用 (略) (1) <b>重大な副作用</b>(頻度不明)注1) (略) (2) <b>その他の副作用</b> <del>副作用等の発現により本剤の減量が必要と判断された場合、本剤には低用量製剤がないので、使用を中止するなど適切な処置を行うこと。</del></p>
<p>8.適用上の注意 <b>貼付部位</b> (略) <b>貼付時</b> (1) <u>貼付部位の皮膚を拭い、清潔にしてから本剤を貼付すること。また、貼付部位の水分は十分に取り除くこと。</u> (2) <u>本剤をハサミ等で切って使用しないこと。</u></p>	<p>8.適用上の注意 <b>貼付部位</b> (略) <b>貼付時</b> 貼付部位の皮膚を拭い、清潔にしてから本剤を貼付すること。また、貼付部位の水分は十分に取り除くこと。</p>
<p>【<b>取扱い上の注意</b>】 患者には包装のまま本剤を渡し、使用するとき包装から取り出すように指示すること。</p>	<p>【<b>取扱い上の注意</b>】 <del>(1)患者には包装のまま本剤を渡し、使用するとき包装から取り出すように指示すること。</del> <del>(2)「性腺機能低下症、性腺摘出又は原発性卵巣不全による低エストロゲン症」の治療を目的に本剤を切って使用する場合、未使用分は本剤が入っていた袋に戻し、開口部を折り曲げて保管し、2枚に切り取った場合は開封後2日以内に、4枚に切り取った場合は開封後6日以内に、8枚に切り取った場合は開封後14日以内に貼付するように指示すること。</del></p>

## 【改訂理由】

エストラナ<sup>®</sup>テープ0.09mg、エストラナ<sup>®</sup>テープ0.18mg、エストラナ<sup>®</sup>テープ0.36mg発売による記載整備のため。

エストラーナ®テープ0.72mgを現在切り取ってご使用されている方は、今後はエストラーナ®テープ0.09mg、エストラーナ®テープ0.18mg、エストラーナ®テープ0.36mgをご使用ください。

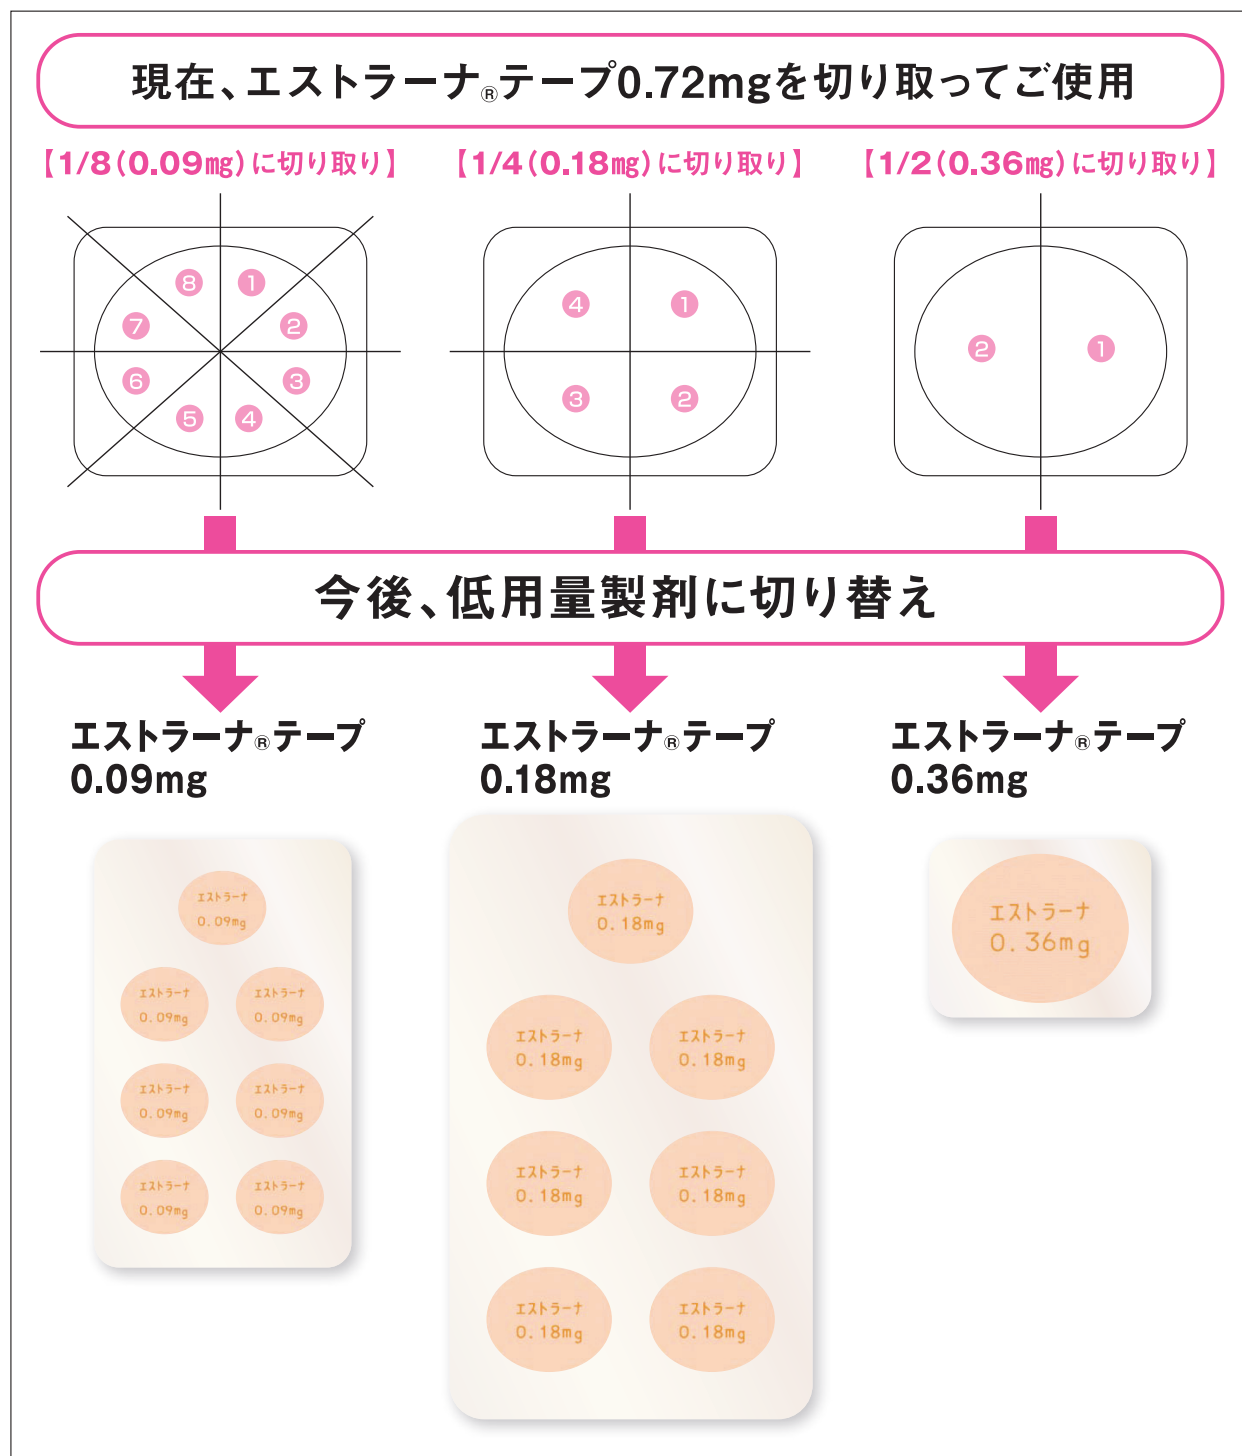

**【お問い合わせ先】**

**久光製薬株式会社 学術部 お客様相談室**

〒100-6330 東京都千代田区丸の内2-4-1

フリーダイヤル 0120-381332

FAX. (03)5293-1723

受付時間 9:00～17:50(土・日・祝日及び弊社休日を除く)

医薬品添付文書改訂情報については、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ(<http://www.pmda.go.jp/>)」に最新添付文書並びに医薬品安全対策情報(DSU)が掲載されますので、ご参照ください。